

**Consignation des alimentations AAC**

B. Vandorpe  
S. Maury

Cette note donne la liste des alimentations à consigner selon la zone où l'accès est désiré, conformément à la note de sécurité du 6/08/87.

**1) Accès à la zone cible :**

Les alimentations suivantes doivent être consignées :

- |  |                                   |  |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- QDE 6010</li> <li>- QFO 6020</li> <li>- BHZ 6024</li> <li>- BHZ 6025</li> <li>- QDE 6030</li> <li>- BHZ 6034</li> <li>- BHZ 6035</li> <li>- QFO 6040</li> <li>- BHZ 6044</li> <li>- BHZ 6045</li> <li>- QDE 6050</li> <li>- QFO 6060</li> <li>- BHZ 6064</li> <li>- BHZ 6065</li> </ul> | <br><b>Batiment</b><br><b>370</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVT 6067</li> <li>- QDE 6070</li> <li>- QFO 6080</li> <li>- QDE 9050</li> <li>- QFO 9052</li> <li>- BTI 9015</li> </ul> | <br><b>Batiment</b><br><b>193</b> |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
- BTI 247S bâtiment 269      en demandant l'autorisation à la MCR

**2) Accès contrôlé au hall ou à l'anneau :**

Les alimentations suivantes doivent être consignées :


- |  |                                   |  |                                   |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- QDE 6050</li> <li>- QFO 6060</li> <li>- BHZ 6064</li> <li>- BHZ 6065</li> </ul> | <br><b>Batiment</b><br><b>370</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BHZ 7010</li> <li>- DVT 7013</li> <li>- QFO 7020</li> <li>- QDE 7030</li> <li>- QFO 7040</li> <li>- DVT 7042</li> <li>- BHZ 7050</li> <li>- DVT 6067</li> <li>- DHZ 6081</li> <li>- DVT 6081</li> </ul> | <br><b>Batiment</b><br><b>193</b> |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|

Les boutons rouges des alimentations suivantes doivent être poussés :

- |   |                                   |   |                                   |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- BENDING</li> <li>- QUAD</li> <li>- TRIM 1</li> <li>- TRIM 2</li> <li>- TRIM 3</li> <li>- TRIM 4</li> </ul> | <br><b>Batiment</b><br><b>366</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BENDING</li> <li>- TRIM</li> <li>- QD</li> <li>- QF</li> <li>- SEPTUM</li> <li>- F4</li> <li>- QSK 1307</li> <li>- XNO 0108</li> <li>- XRC 1207</li> </ul> | <br><b>Batiment</b><br><b>193</b> |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|

3) Libre accès au hall ou à l'anneau :

Les alimentations suivantes doivent être consignées :

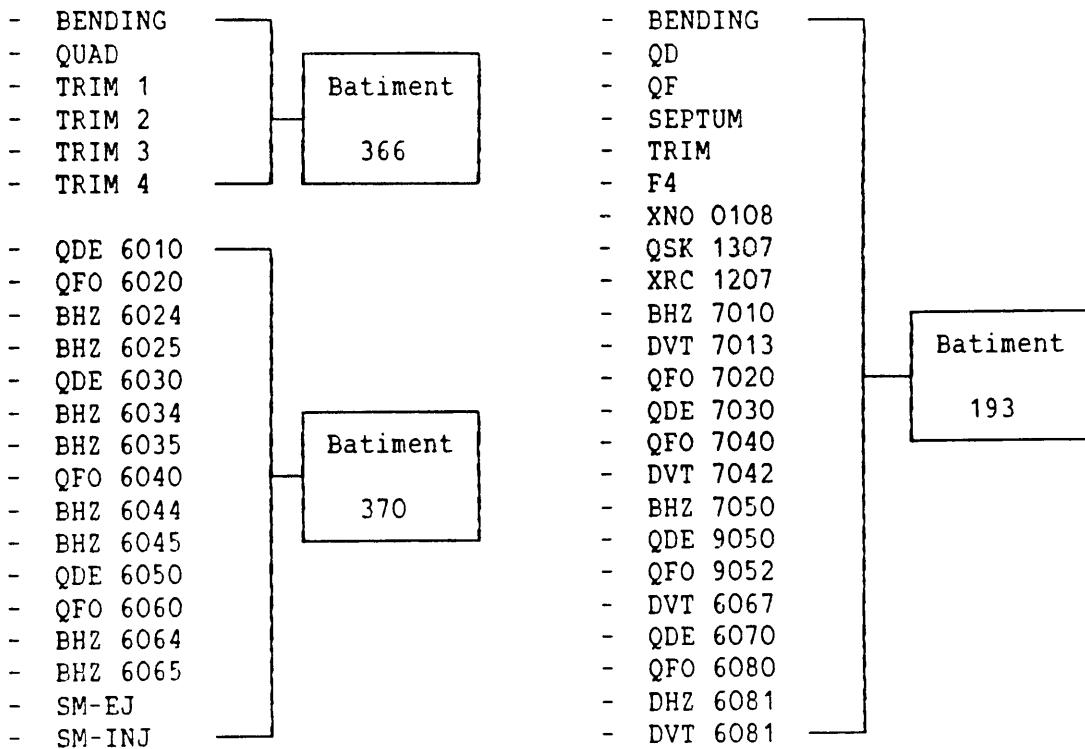

Liste de distribution

G. ADRIAN  
B. AUTIN  
M. BOUTHEON  
J. BUTTKUS  
V. CHOCHAN  
L. COULL  
L. DECURNINGE  
T. ERIKSSON  
E. JONES  
C. JOHNSON  
P. KREJCIK  
J. KUCZEROWSKI  
G. LE DALIC  
M. MARTINI  
S. MAURY  
C. METZGER  
J. OTTAVIANI  
F. PEDERSEN  
B. PINCOTT  
Y. RENAUD  
G. RENTIER  
G. ROSSET  
L. RINOLFI  
L. SOBY  
S. VAN DER MEER  
B. VANDORPE  
E. WILSON  
G. YVON