


32-1 消防用設備等 屋内消火栓設備

Table with columns for '設置基準' (Installation Standards) and '防火対象物' (Fire-protected objects). It lists various building types and their corresponding fire hydrant requirements.



(2024年版より)

82-3 その他 工事中の安全対策

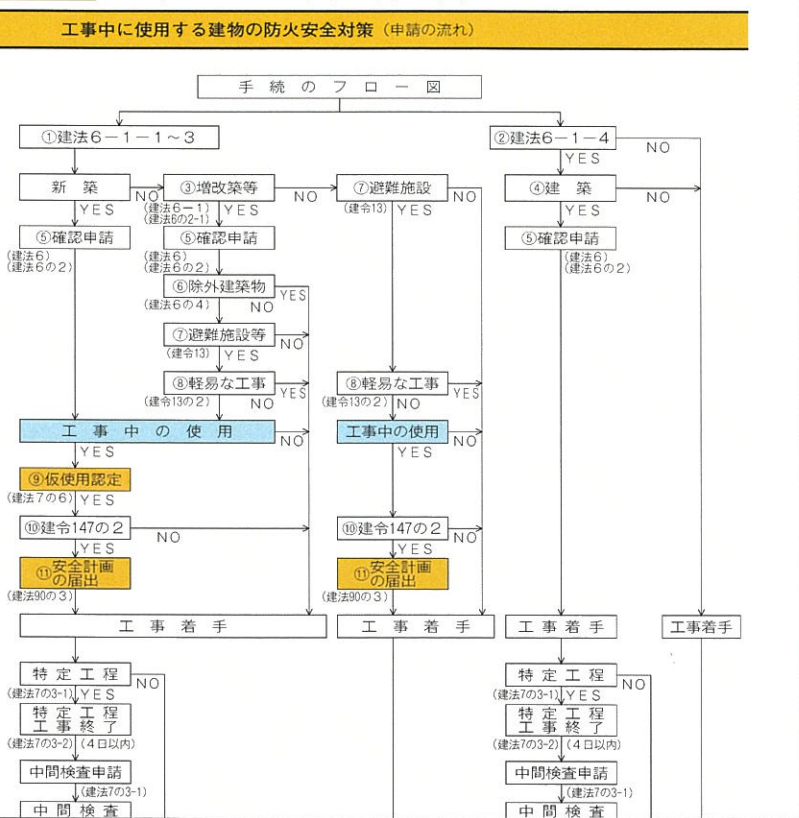

建築消防advice 2025

編集 建築消防実務研究会

主な改正概要


令和6年4月1日施行の消防法施行令及び消防法施行規則の改正に基づき、主に消防用設備等の技術基準に係る別棟みなし規定の拡充等について補正を行いました。

また、関係省令の改正による特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができる防火対象物の拡大及び設置基準等の見直しに伴う補正を加えるとともに、行政実例の追加等を行いました。

B5判・総頁744頁
定価5,830円 (本体5,300円) 送料570円
ISBN978-4-7882-9414-1

0120-089-339 (通話料無料)
受付時間 9:00~16:30 (土・日・祝日を除く)

WEBサイト <https://www.sn-hoki.co.jp/>

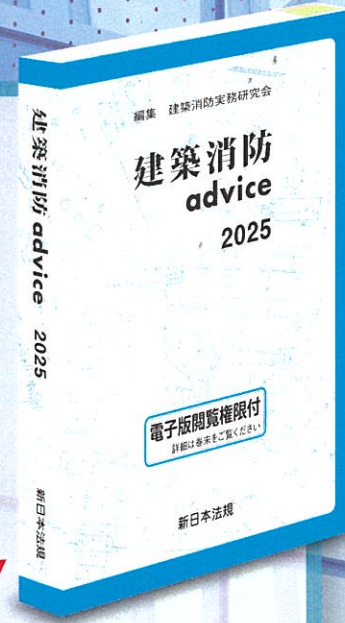

ご購入者限定 (2027年3月31日まで)

無料 本書の電子版が無料でご覧いただけます!

パソコン、タブレット・スマートフォンで閲覧可能(ストリーミング形式)

- 目次からのリンクによるジャンプ
- 全文検索機能付き



見本 (2024年版より)

掲載内容

A 基礎知識

- 消防法の概要
- 火災の予防
- 防火対象物
- 準地下街
- 無窓階
- 消防用設備等
- 消防用設備等の設置単位

B 基本計画

- 消防用設備等の基準
- 消防用設備等の性能規定化

C 消防用設備等

- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備

- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報器具・設備
- 避難器具
- 誘導灯・誘導標識
- 消防用水
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
- 総合操作盤
- パッケージ型消火設備
- パッケージ型自動消火設備
- 加圧防排煙設備
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性

- 能を有する消防の用に供する設備等
- 特定小規模施設における必要とされる防火安全性を有する消防の用に供する設備等
- 複合型居住施設における必要とされる防火安全性を有する消防の用に供する設備等
- 特定駐車場における必要とされる防火安全性を有する消防の用に供する設備等
- 消防設備に関連する設備
- D 危険物
- 危険物概要
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 給油取扱所
- 消火設備

E その他

- 火災予防措置
- 工事中の安全対策
- 申請・届出・検査
- 消防設備の点検
- 防火対象物点検報告制度・防災管理点検報告制度
- 融資制度

F チェックリスト

- 建物用途別設置基準

G 特例

- 特殊な条件下での消防用設備等の設置
- 令32条によるもの
- 既存防火対象物
- 社会福祉施設等
- 既存の物品販売店舗等

H 附録

- 消防用機器の取扱い
- 区画貫通できる管類

新日本法規出版株式会社

本社 〒460-8455 名古屋市中区栄1丁目23番20号 東京本社 〒162-8407 東京都新宿区市谷砂土原町2丁目6番地

(2024.11)14300240

この印刷物は環境にやさしい「植物性大豆インキ」を使用しています。

●内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。